


Solution : incident technique : ODT - VERIF - 27 - Erreur de totalisation

ODT - VERIF - 27 - Erreur de totalisation :

Un incident impactant la télétransmission des documents budgétaires a été identifié le vendredi 25 avril 2025. Nous avons contacté les équipes techniques afin de résoudre le problème.

Afin de réaliser la télétransmission des documents budgétaires sans anomalie, nous vous invitons à suivre la procédure suivante :

1. Se rendre sur TotEM.
2. Cliquer sur le flux en anomalie afin de le dupliquer.

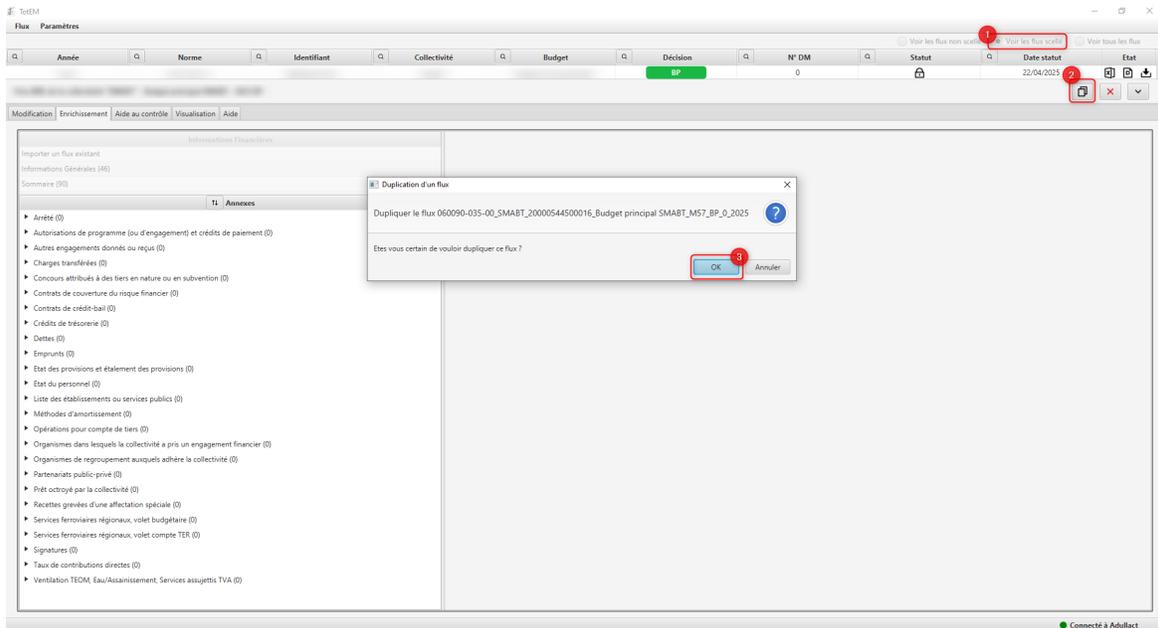

The screenshot shows the TotEM application window with a 'Duplication d'un flux' dialog box open. The dialog box contains the following text: 'Dupliquer le flux 060090-035-00_SMA8T_20000544500016_Budget principal SMA8T_MS7_BP_0_2025' and 'Êtes-vous certain de vouloir dupliquer ce flux?'. There are red circles highlighting the 'Vérifier les flux existants' button in the top right of the main window, the 'OK' button in the dialog box, and the 'Vérifier les flux existants' button in the top right of the main window.

3. Une fois la duplication effectuée, retourner dans les flux non scellés.
4. Aller dans l'onglet "Visualisation" afin de lancer une visualisation complète du document
5. Valider et sceller le flux.

The screenshot shows the 'Visualiser et sceller le flux' window in the TotEM application. The main area is a table listing various states (PG, SOM, I, A, B, C1, C2, C3, II, A, B1, B2, C1, C2, D1, D2, III, A, A1, A2.1, A2.2, A2.3, A3, B, B1, B2, IV, A1, A1.01) with their corresponding labels and generation dates. The 'Visu' column contains red dots, and the 'Générer' column contains checkboxes. The sidebar on the left provides instructions and a button to edit the document.

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée

Merci de ne pas répondre à ce mail

[Guide d'utilisation TotEM 2.X](#)



[FAQ CFU TotEM](#)

Foire Aux Questions CFU – TotEM 2.x



Désinscription